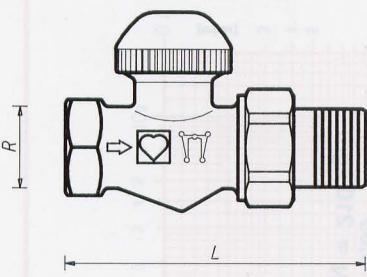
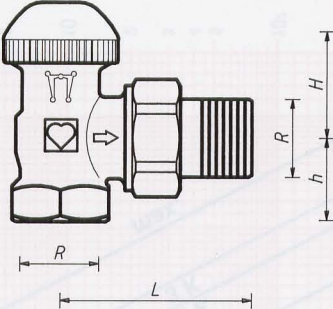

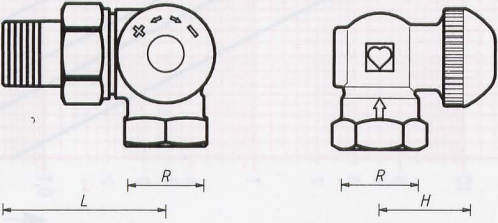


HERZ-TS-90									Normblatt
Thermosztátvezérlésű szeleptest									7723/7724-7758/7759
									0798
 7723  7724  7758  7759  EN 215									
Cikkszám	Kivitel	R	Ø	L	H	h	B	Megrendelési szám	Beépítési méretek mm EN 215 T 2
7723	EN 215 Egyenes kivitel	3/8"	12	75	27	—	71	1 7723 90	
		1/2"	15	83	27	—	71	1 7723 91	
		3/4"	18	98	27	—	71	1 7723 92	
7724	EN 215 Sarok kivitel	3/8"	12	49	27	20	71	1 7724 90	
		1/2"	15	54	23	23	67	1 7724 91	
		3/4"	18	63	23	23	67	1 7724 92	
7758	AB (balos)	1/2"	15	53	26	31	70	1 7758 91	B = Beépítési méret HERZ-TS Kézikerékkel
7759	CD (jobbos)	1/2"	15	53	26	31	70	1 7759 91	
A HERZ-TS-90 Thermosztátvezérlésű szelep minden vízfűtési rendszerben alkalmazható, amelyben az energiatakarékosság érdekében a helyiség belső hőmérsékletének kívánt értéken való tartása szükséges. Az előírt hőmérséklet beállítása a szeleptestre szerelt termosztáttal történhet.									Alkalmazási terület
A szelepek nikkelezett kivitelűek. Lecsavarható védőkupakkal kerülnek forgalomba. A 3/8"-3/4" méretek univerzálisak, menetes acél, illetve réz-, műa-, vagy többretegű cső esetén szorítógyűrűs csatlakozással. A csavarzatokat a HERZ-Gyártmánylista tartalmazza. Fűtőtest csatlakozó csavarzat kónuszos fémtömítésű.									Kivitel
A szelepeket a fűtőtest előremenő vezetékébe a feltüntetett áramlási irányt jelző nyílnak megfelelően kell beépíteni, vízszintes tengellyel, hogy a Thermosztát szabályozóképessége biztosítva legyen. A Thermosztátok elhelyezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy azokat közvetlen napsugárzás, vagy egyéb erős külső hőhatás ne érje. A fűtőtest elhelyezésétől, burkolási módjától függően a szelepek szerelése a javasolttól eltérhet. Ebben az esetben a HERZ-Gyártmánylistában szereplő, megfelelő típusú Thermosztát (távvezérléses 7330, vagy távérzékelős 7460) alkalmazandó. Amennyiben a helyiségbelső hőmérséklet automatikus szabályozása nem szükséges, a szelepre kézikérék (7102) szerelhető.									Beépítési mód Beépítési tudnivalók
A Thermosztáttal ellátott szelepeket a nyári – fűtési időnyen kívüli – időszakban teljes nyitott állapotba kell állítani, hogy a szelep belső részén vízkő, vagy egyéb szennyeződés ne rakódjon le. A szelepfelsőrész esetleges elszennyeződés esetén a HERZ-Changefix készülékkel (7780) a fűtési rendszer leürítése nélkül, nyomás alatt kiszerezhető, tisztítható, szükség esetén cserélhető.									Nyári állapot Szelepfelsőrész csere
Max. üzemi hőmérséklet: 120 °C Max. üzemi nyomás: 10 bar									Műszaki adatok