


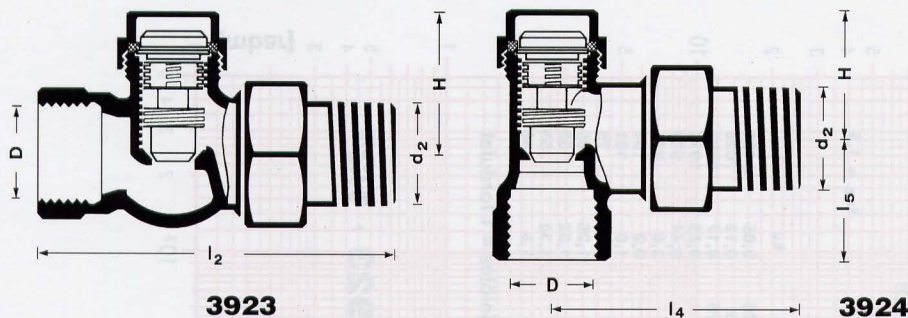

DIN

Cikkszám	Kivitelő	Anschluß D, d2	l2	l4	H	l5	Megrendelési szám	Beépítési méretek mm Megrendelési szám
3923	Egyenes kivitel DARE	3/8"	75	–	30	–	1 3923 00	
		1/2"	81	–	30	–	1 3923 01	
		3/4"	92	–	30	–	1 3923 02	
3924	Sarak kivitel EARE	3/8"	–	51	29	23	1 3924 00	
		1/2"	–	57	29	25	1 3924 01	
		3/4"	–	67	29	28	1 3924 02	

A szelepek nikkelezett kivitelűek, univerzális modellek. Egyaránt alkalmasak menetes csőcsatlakozásra és (réz, műanyag, illetve többbrétgű VPE-ALU-VPE csővezeték esetén) szorítógyűrűs csatlakozásra. A csatlakozó csavarzatokat a csővezeték anyagától, illetve méretétől függően a **HERZ-Gyártmánylista** tartalmazza.

Kivitel

Max. üzemi hőmérséklet **120 °C**
Max. üzemi nyomás **10 bar**

Műszaki adatok

A visszatérőszelepek minden vízfűtési rendszerben alkalmazhatóak, illetve beépíthetők a fűtőtestek visszatérő ágaiba, mint előbeállítható és elzárható fűtőtest csatlakozó csavarzatok. Segítségükkel, és a radiátorszelep egyidejű lezárásával a fűtőtest a hálózathoz kiiktatható, leszerelhető a fűtési rendszer üzemének megzavarása nélkül (pl.: festés, javítás, stb.).

Alkalmazási terület

A HERZ RL-5 visszatérőszeleppel a fűtőtesten átáramló vízmennyiség pontosan beállítható a fűtési rendszer hidraulikai egyensúlyának biztosítása érdekében. Beépítésük különösen javasolt HERZ Thermostátszelepek alkalmazása esetén. A fűtőtest, vagy a fűtési rendszer tömlővéges csatlakozó adapter (0256) alkalmazásával üríthető, illetve tölthető az RL-5 szelepen keresztül.


Szerkezeti sajátosságok

Fűtőtest csatlakozó csavarzat 6210 kónuszos fémtömítésű, felszerelve. Szereléséhez HERZ-Szerelőkulcs 6680 javasolt. Nyitás-zárás: HERZ-Többcélú kulcs 6625 segítségével. A záróelem nyitása a belső, menetes tengellyel (csavarral) korlátozható, így a beállított fojtási érték a későbbi zárás, illetve nyitás során nem változik meg. Szeleptömítés fém a fémen, így tökéletes zárás biztosított. A záróelem O-gyűrűvel tömítve, kicsavarás ellen védett, nikkelezett fémkupakkal lezárva.

1. Menetes kupakot lecsavarni
2. A 6625 Többcélú kulccsal a szelepet zární (jobbra, kb. 5–8 fordulat)
3. Az előbeállító csavart a HERZ Kulccsal (6639), vagy csavarhúzóval (3 mm) jobbra, ütközésig becsavarni („zární”). Ebből a zárt állásból a csavart a HERZ Méretezési diagramból kiválasztott jelleggörbe számától függően, azzal azonos számú fordulatot balra csavarni, „nyitni”.
4. A Többcélú kulccsal a szelepet nyitni (a nyitás csak addig lehetséges, amíg a záróelem a csavarban felakad)
5. Menetes kupakot visszacsavarni

Fontos figyelmeztetés: A HERZ RL-5 szelep gyárilag teljes nyitott állapotban (záróelem nyitva, előbeállító csavar felső helyzetben) kerül forgalomba. Ebből a helyzetből tilos a szelepet tovább nyitni, illetve a csavart tovább balra forgatni, a főorsóból kicsavarni!

Előbeállítás

16625 00
Többcélú
kulcs