
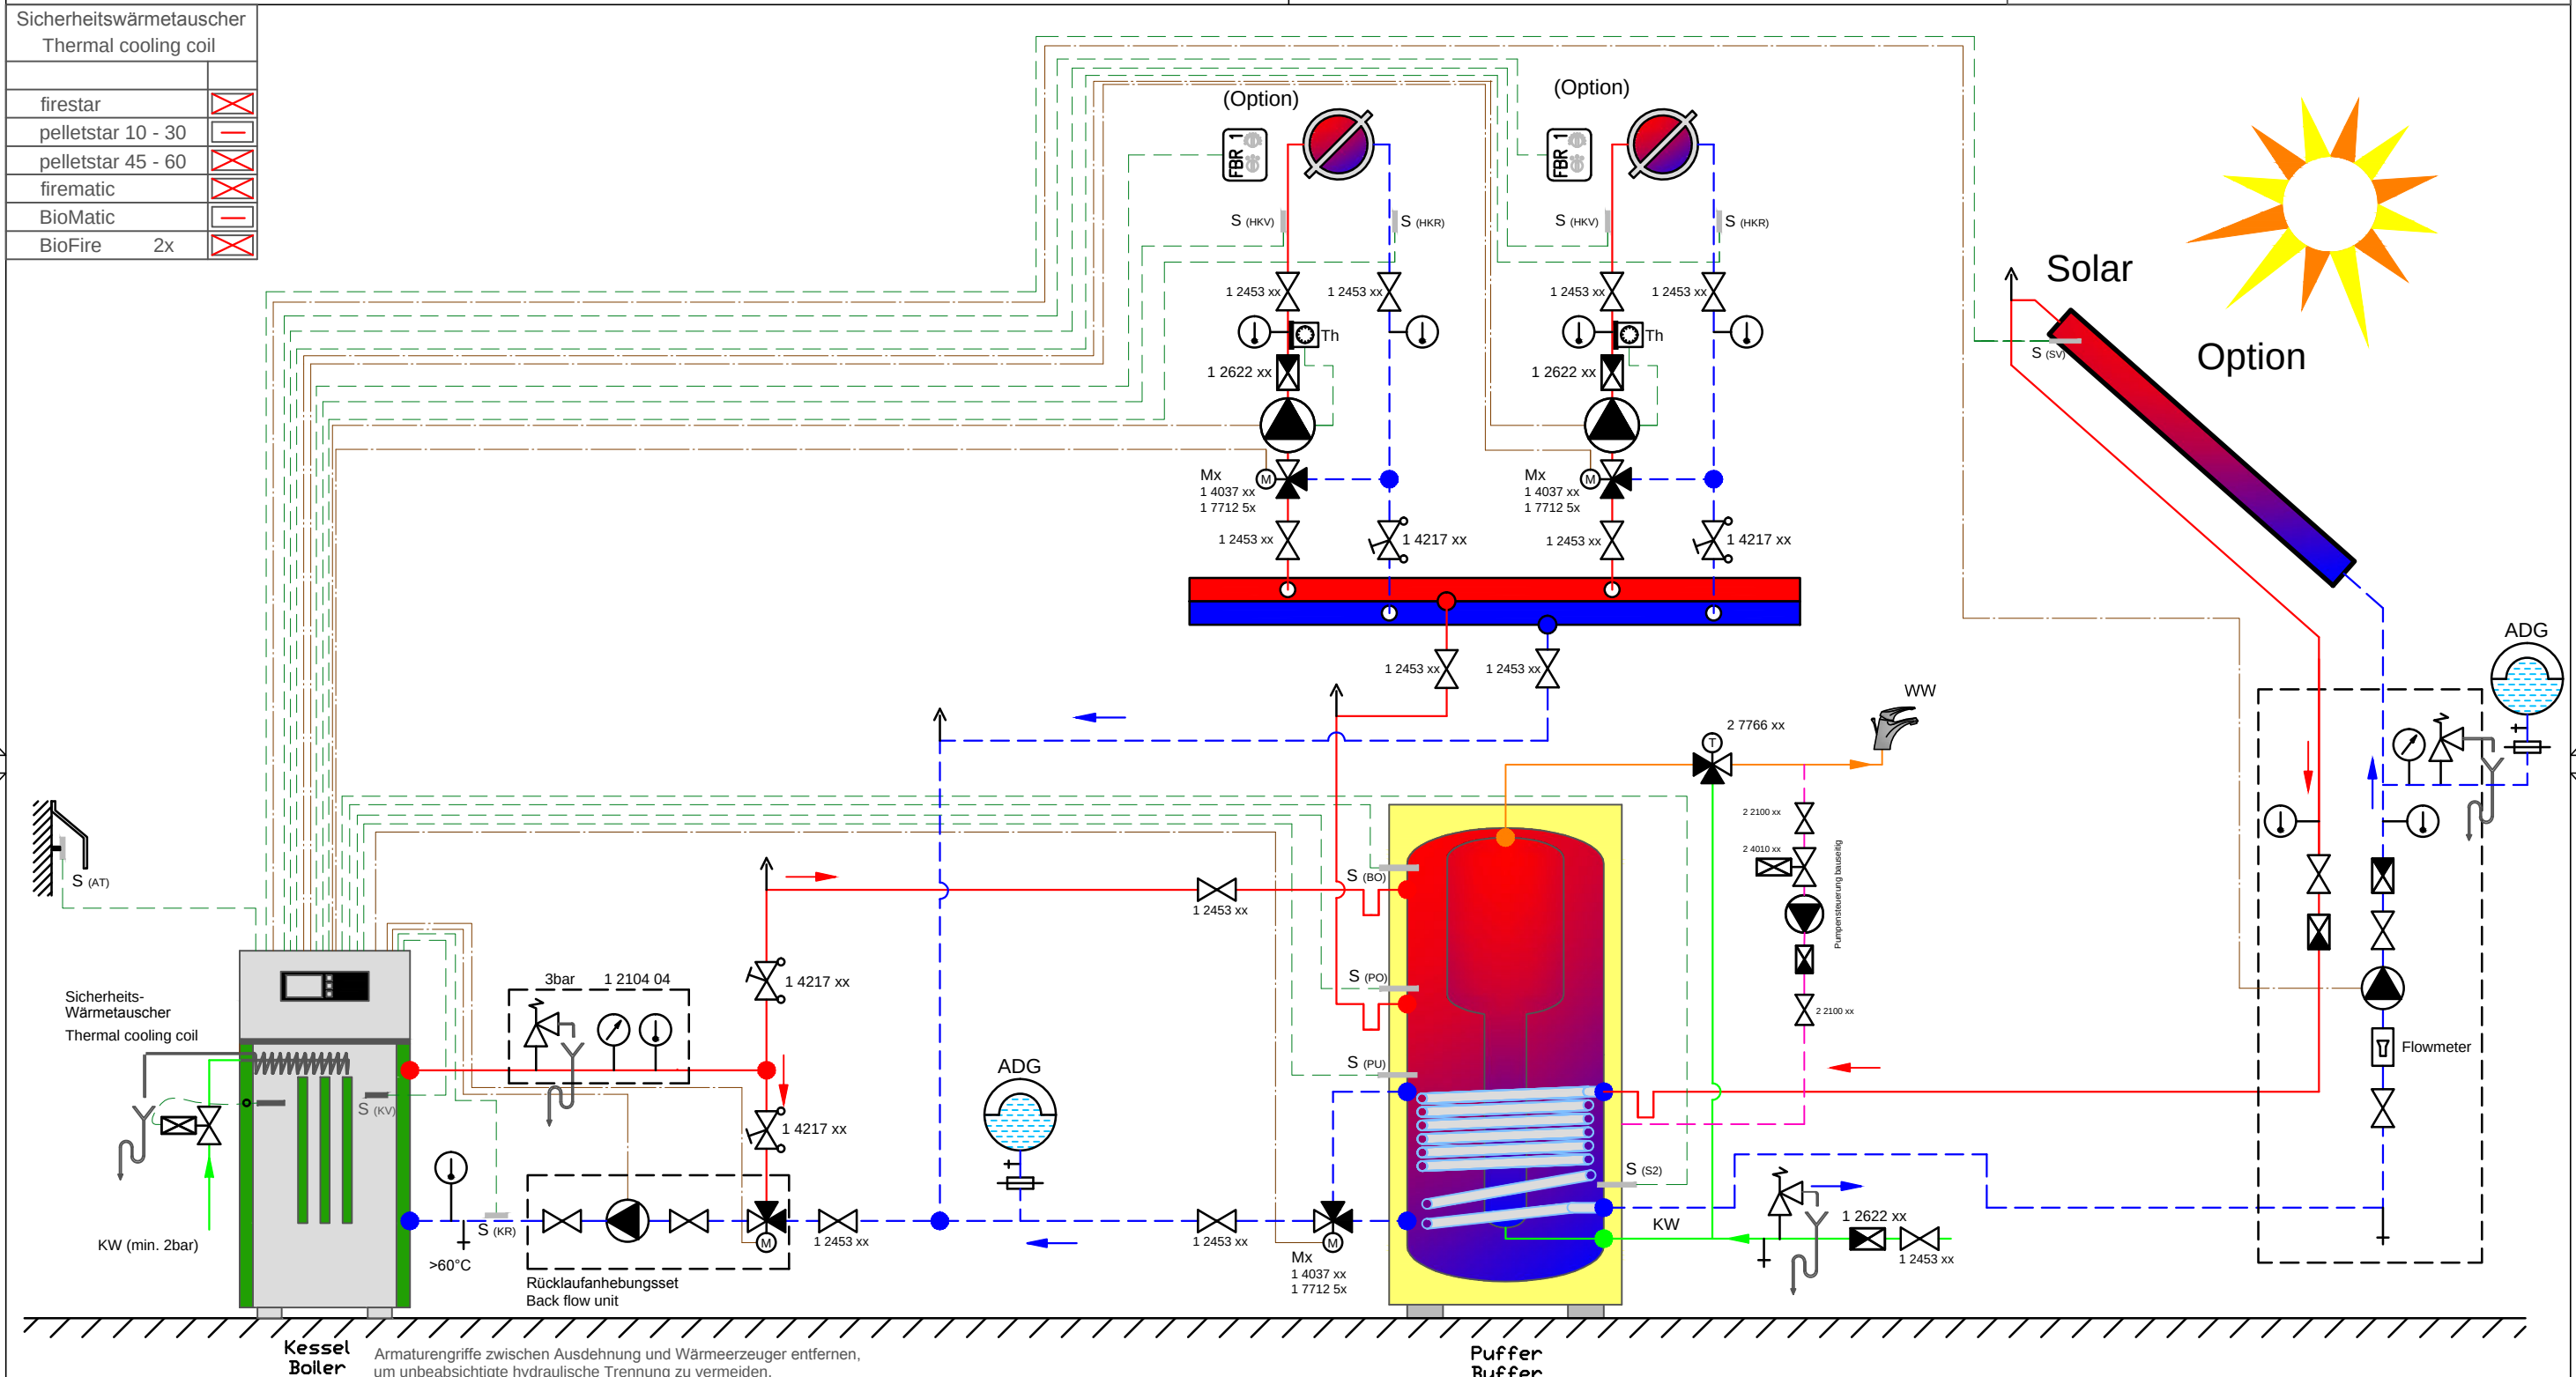




Vorlauf / Flow Rücklauf / Backflow Regler-EIN / Input Regler-AUS / Output Warmwasser / Hot water Kaltwasser / Cold water		Remove handles between expansion valves and heat generators, to avoid inadvertent hydraulic separation.		Diese ist eine Schemadarstellung und erhebt somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sämtliche geltenden technischen Richtlinien, Vorschriften und EU Normen sind durch das konzessionierte Fachunternehmen einzuhalten.		This is a standard hydraulic diagram and lays thus no claim on completeness. All valid technical guidelines, regulations and European Union standards are to be kept by the licensed specialized enterprise.														
 Umwälzpumpe Pump	 Ausdehnungsgefäß Expansion Tank	 Anlegethermostat Contact Thermostat	 Witterungsgef. Regelung Weather-led Control	Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Rücklauftemperatur des Festbrennstoffkessels 60°C nicht unterschreitet. It is to be made certain absolutely that the return temperature of the solid fuel boiler does not fall below 60°C.		 HERZ Energietechnik GmbH Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld Österreich/Austria Phone: +43 (0) 3307 / 42 84 0, Fax: +43 (0) 3307 / 42 84 0 - 130 E-mail: office@energieherz.at, Web: www.herz.at	<table><tr><td></td><td>Name</td><td>Datum</td></tr><tr><td>Bearb.</td><td>REICHENB.</td><td>2012-07-31</td></tr><tr><td>Gepr.</td><td>ING.SCHANTL</td><td>2012-07-31</td></tr><tr><td>Norm</td><td></td><td></td></tr></table>		Name	Datum	Bearb.	REICHENB.	2012-07-31	Gepr.	ING.SCHANTL	2012-07-31	Norm			HYDRAULIKSCHEMA
	Name	Datum																		
Bearb.	REICHENB.	2012-07-31																		
Gepr.	ING.SCHANTL	2012-07-31																		
Norm																				
 Drosselventil Throttle Valve	 Rückflußverhinderer Backflow Preventer	 Tauchfühler Dipping Feeler	 Sicherheitsventil Safety Valve																	
 3-Wegeventil 3-Way Valve	 Temp.Diff.Steuerung UVR Temp.Diff.Control UVR	 Abfluss Discharge	 Thermometer Thermometer																	
 Therm. 3-Wegeventil Therm. 3-Way Valve	 Raumthermostat Room Thermostat	 Raumtemperaturregler Ambient Temperatur Sensor	 Manometer Manometer																	
<table><tr><td>Index</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table>				Index	Änderung	Datum	Name	<table><tr><td colspan="2">BCA 430.2</td><td>BCA430.2.DWG</td></tr></table>		BCA 430.2		BCA430.2.DWG								
Index	Änderung	Datum	Name																	
BCA 430.2		BCA430.2.DWG																		