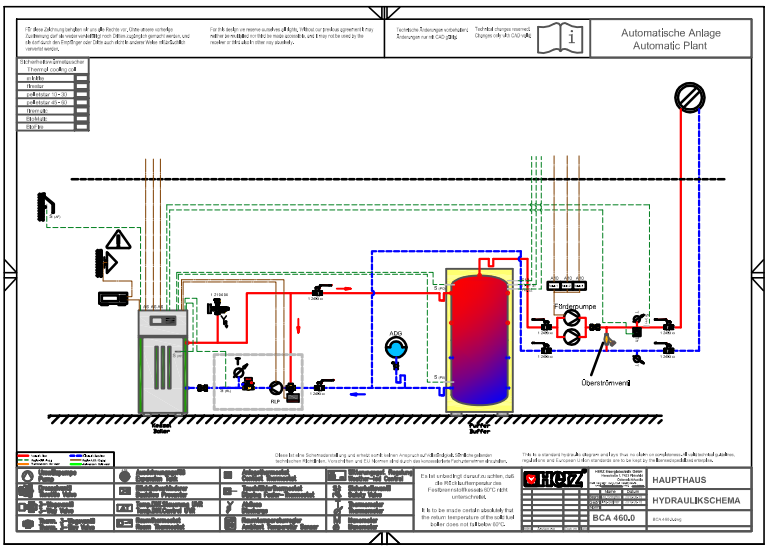
Automatische Anlage
Automatic Plant
Förderpumpe
Überströmventil
HAUPTHAUS
HYDRAULIKSCHEMA
BCA 460,0

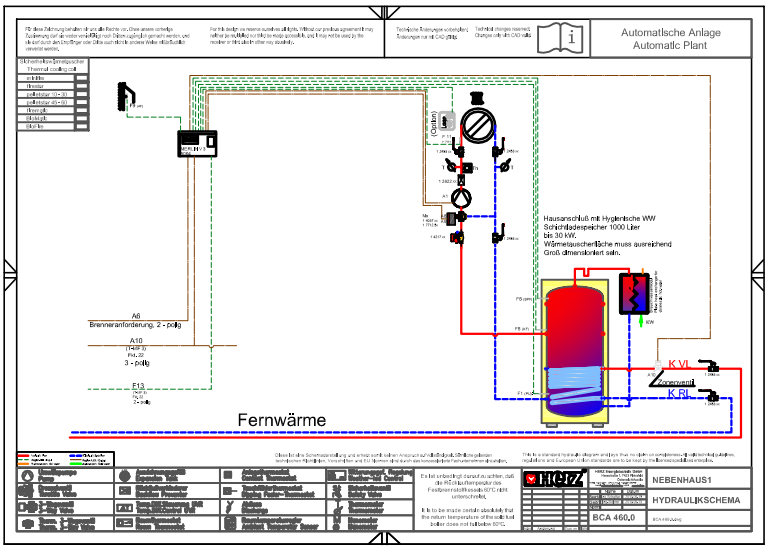
Automatische Anlage
Automatic Plant
Hausanschluß mit Hygienische WW
Schichtladespeicher 1000 Liter
bis 30 kW.
Wärmetauscherfläche muss ausreichend
Groß dimensioniert sein.
A6
Brennneranforderung, 2 - polig
A10
3 - polig
F13
2 - polig
K VL
Zonenventil
K RL
Fernwärme
NEBENHAUS1
HYDRAULIKSCHEMA
BCA 460,0

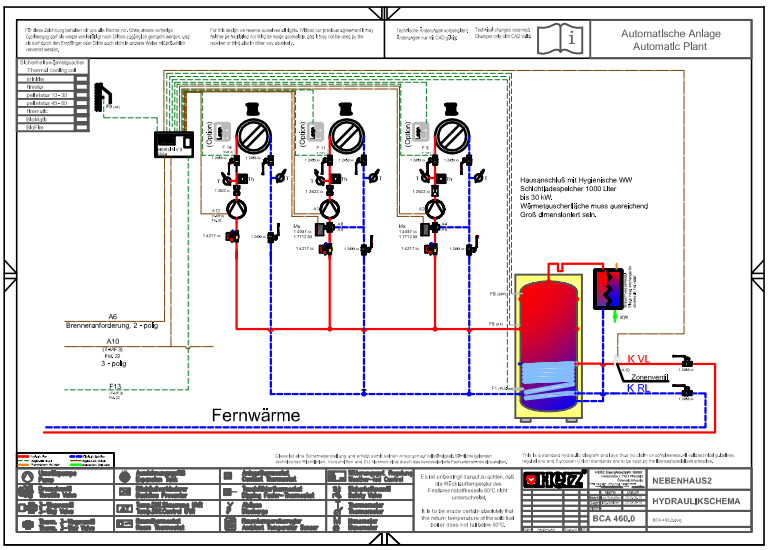
Automatische Anlage
Automatic Plant
Hausanschluß mit Hygienische WW
Schichtladespeicher 1000 Liter
bis 30 kW.
Wärmetauscherfläche muss ausreichend
Groß dimensioniert sein.
A6
Brennneranforderung, 2 - polig
A10
3 - polig
F13
K VL
Zonenventil
K RL
Fernwärme
NEBENHAUS2
HYDRAULIKSCHEMA
BCA 460,0

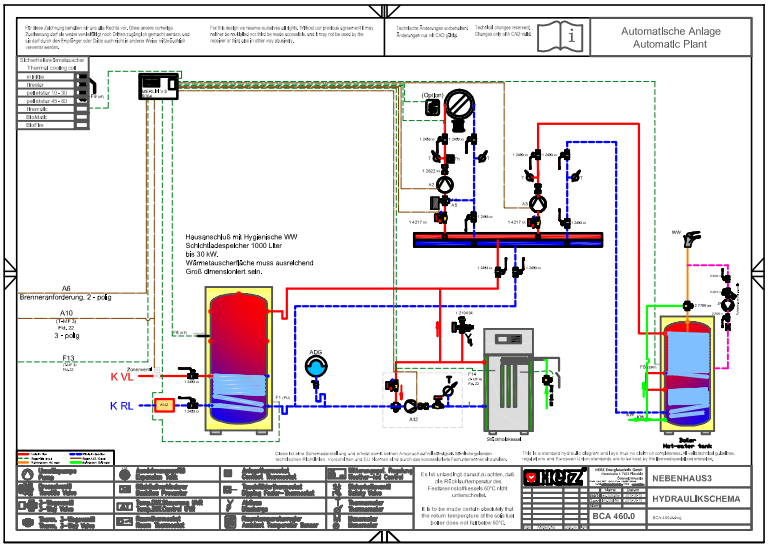
Automatische Anlage
Automatic Plant
Hausanschluß mit Hygienische WW
Schichtladespeicher 1000 Liter
bis 30 kW.
Wärmetauscherfläche muss ausreichend
Groß dimensioniert sein.
A6
Brennneranforderung, 2 - polig
A10
3 - polig
F13
K VL
K RL
NEBENHAUS3
HYDRAULIKSCHEMA
BCA 460,0